




**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

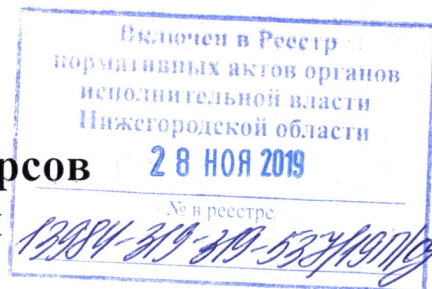

П Р И К А З

08.11.2019

№ 319-537/19П/од

г. Нижний Новгород

**Об установлении
зоны санитарной охраны водозабора
подземных вод МП «ЖКХ «Сухонососовское»,
расположенного в д. Тарасово
Ковернинского района
Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах от 25.02.2019 г. № 52.ГЦ.18.000.Т.000003.02.19 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухонососовское», расположенного в д. Тарасово Ковернинского района Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухонососовское» (скважины № 1 (действующая), № 2 (резервная)), расположенного в д. Тарасово Ковернинского района Нижегородской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухонососовское», расположенного в д. Тарасово Ковернинского района Нижегородской области, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.


Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухонососовское», расположенного в д. Тарасово Ковернинского района Нижегородской области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зоне санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносское», расположенного в д. Тарасово Ковернинского района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н.Н.Мочалину.

Министр

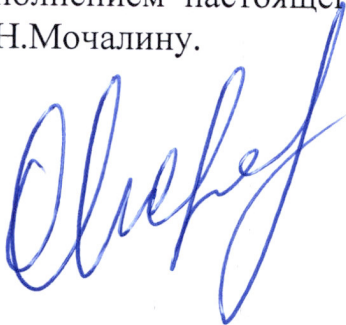

Д.Б.Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ


к приказу министерства
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области
от 08.11.2019 № 319-537/19П/од

Границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухонососовское», расположенного в д. Тарасово Ковернинского района Нижегородской области

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозабора, состоящего из двух эксплуатационных скважин: № 1 (действующая) и № 2 (резервная), расположенных на юго-западной окраине д. Тарасово Ковернинского района Нижегородской области (с левой стороны дороги с. Хохлома - д. Тарасово). Расстояние между скважинами - 6,0 метров. ЗСО водозаборных скважин устанавливается в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территории скважин № 1 и № 2, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения. Границы первого, второго и третьего поясов ЗСО для обеих скважин общие.

1. Границы первого пояса ЗСО водозаборных скважин № 1 (действующая) и № 2 (резервная) имеют форму вытянутой окружности с расстоянием 30,0 метров от скважин, скважины расположены в центре поясов ЗСО, границы первого и второго поясов совпадают.

Граница первого и второго поясов ЗСО скважин №№ 1 и 2 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухонососовское» в д. Тарасово

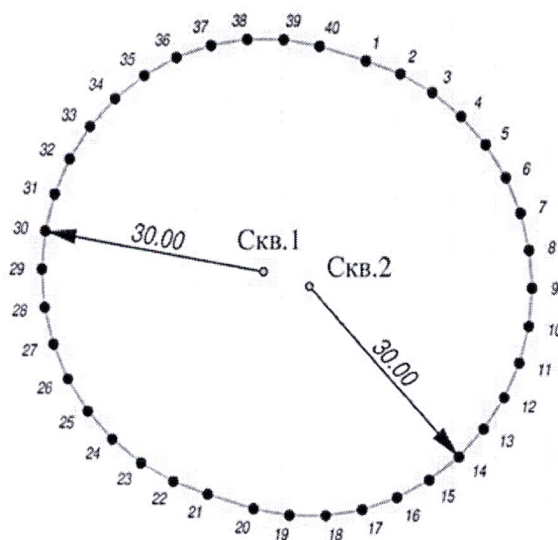


Координаты характерных точек границ первого и второго поясов ЗСО скважин №№ 1,2 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносское» в д. Тарасово

№	Система координат ГСК 52	
	X	Y
1	604380.17	2211837.45
2	604378.52	2211842.12
3	604376.12	2211846.46
4	604373.04	2211850.34
5	604369.37	2211853.66
6	604365.19	2211856.33
7	604360.64	2211858.28
8	604355.82	2211859.46
9	604350.88	2211859.82
10	604345.95	2211859.36
11	604341.16	2211858.10
12	604336.64	2211856.07
13	604332.52	2211853.32
14	604328.90	2211849.94
15	604325.89	2211846.00
16	604323.58	2211841.62
17	604322.01	2211836.92
18	604321.24	2211832.02
19	604321.28	2211827.07
20	604322.14	2211822.19
21	604324.06	2211815.96
22	604325.71	2211811.29
23	604328.11	2211806.95
24	604331.19	2211803.07
25	604334.86	2211799.75
26	604339.04	2211797.07
27	604343.59	2211795.13
28	604348.41	2211793.95
29	604353.35	2211793.59
30	604358.28	2211794.04
31	604363.07	2211795.30
32	604367.59	2211797.34
33	604371.72	2211800.08
34	604375.33	2211803.47
35	604378.34	2211807.41
36	604380.66	2211811.79
37	604382.22	2211816.49
38	604382.99	2211821.39
39	604382.95	2211826.34
40	604382.09	2211831.22
1	604380.17	2211837.45

2. Граница третьего пояса ЗСО скважин № № 1, 2 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносское» в д. Тарасово принимается в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02. Границы

третьего пояса ЗСО для обеих скважин общие. Третий пояс ЗСО имеет форму вытянутой окружности, где расстояния от скважин до границ составляют 97,0 метров.

Граница третьего пояса ЗСО скважин №№ 1, 2 водозабора подземных вод
МП «ЖКХ «Сухоносовское» в д. Тарасово

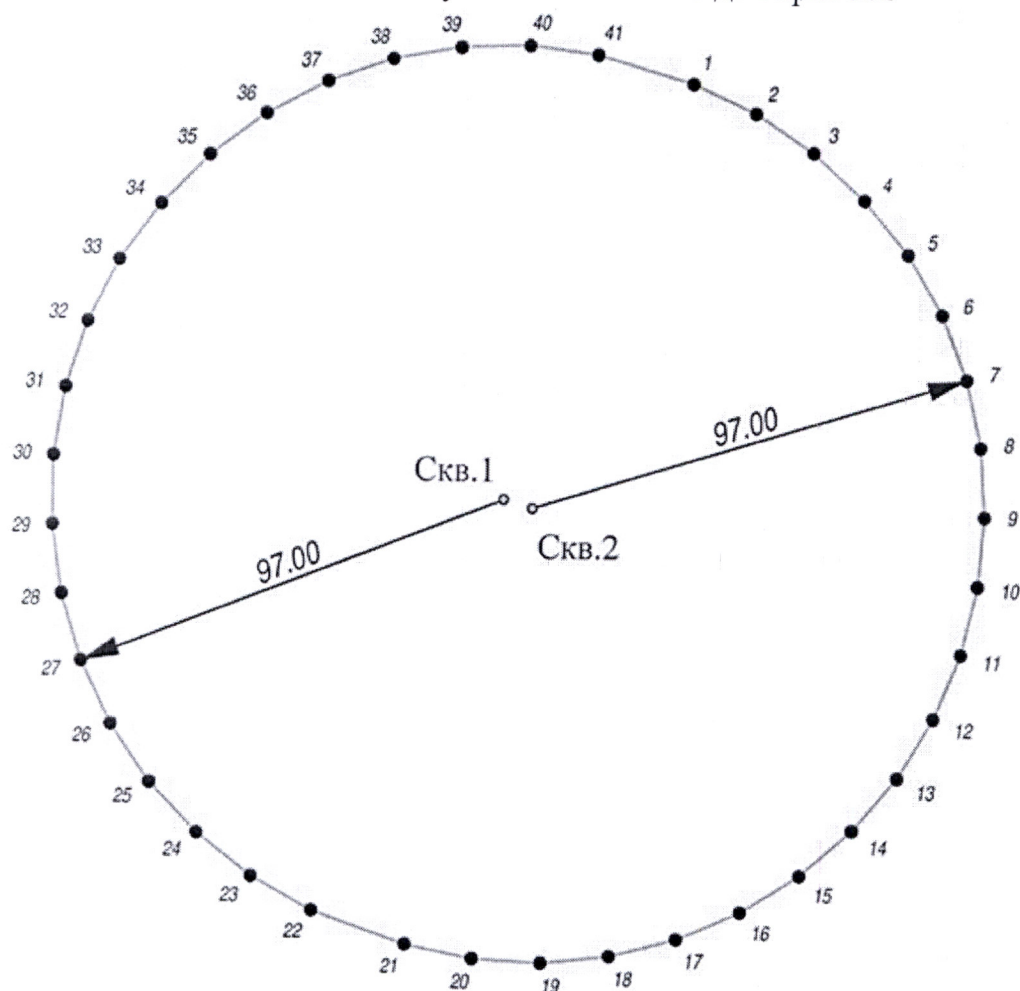

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО
скважин №№ 1, 2 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское»
в д. Тарасово

№	Система координат ГСК 52	
	X	Y
1	604442.15	2211863.45
2	604435.95	2211876.94
3	604427.76	2211889.33
4	604417.78	2211900.33
5	604406.24	2211909.67
6	604393.40	2211917.14
7	604379.58	2211922.57
8	604365.09	2211925.82
9	604350.27	2211926.82
10	604335.47	2211925.55
11	604321.04	2211922.03
12	604307.32	2211916.35
13	604294.63	2211908.65

14	604283.26	2211899.09
15	604273.48	2211887.91
16	604265.52	2211875.38
17	604259.57	2211861.77
18	604255.77	2211847.41
19	604254.20	2211832.64
20	604254.90	2211817.81
21	604257.87	2211803.26
22	604264.92	2211783.10
23	604272.14	2211770.12
24	604281.25	2211758.39
25	604292.04	2211748.19
26	604304.27	2211739.76
27	604317.64	2211733.29
28	604331.84	2211728.94
29	604346.53	2211726.81
30	604361.39	2211726.94
31	604376.04	2211729.35
32	604390.16	2211733.96
33	604403.41	2211740.67
34	604415.47	2211749.32
35	604426.08	2211759.72
36	604434.97	2211771.61
37	604441.95	2211784.72
38	604446.84	2211798.75
39	604449.53	2211813.35
40	604449.96	2211828.20
41	604448.13	2211842.93
1	604442.15	2211863.45